

DESCRIPCION DEL KIT LIMITADOR DE LLENADO




FLUIDES PETROLE SERVICES
 Tous Travaux GPL
 ZA La Boissonnette - 07340 PEAUGRES
 Tel. +33 (0)4 75 32 53 01 - Fax +33 (0)4 75 32 52
 RCS ANNONAY 441 872 587 - APE 743 B

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO SIN LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA FPS


N 0004 1/1

FUERA DE LA ZONA DE SEGURIDAD

- A = Frontal del Indicador de nivel
- B = Transmisor potenciométrico 5 KΩ
- C = Brida del indicador de nivel existente
- E = Indicador de nivel con flotador existente
- F = Válvula de llenado DN50 PN50
- G = Válvula motorizada DN50 PN50 "ATEX y seguridad contra el fuego"
- H = Accionador eléctrico ATX II 2 GD IP67 con mando manual de emergencia
- I = Unión de llenado soldada con tapón

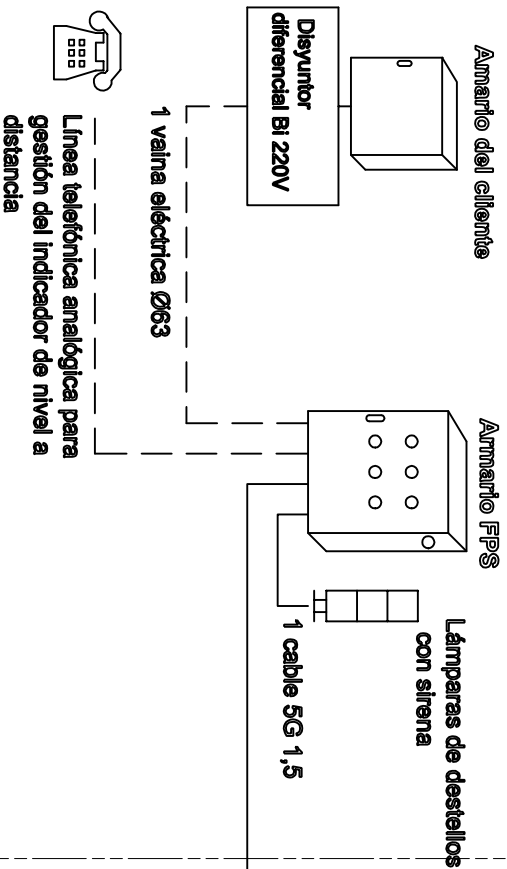

ZONA DE SEGURIDAD "ATEX"

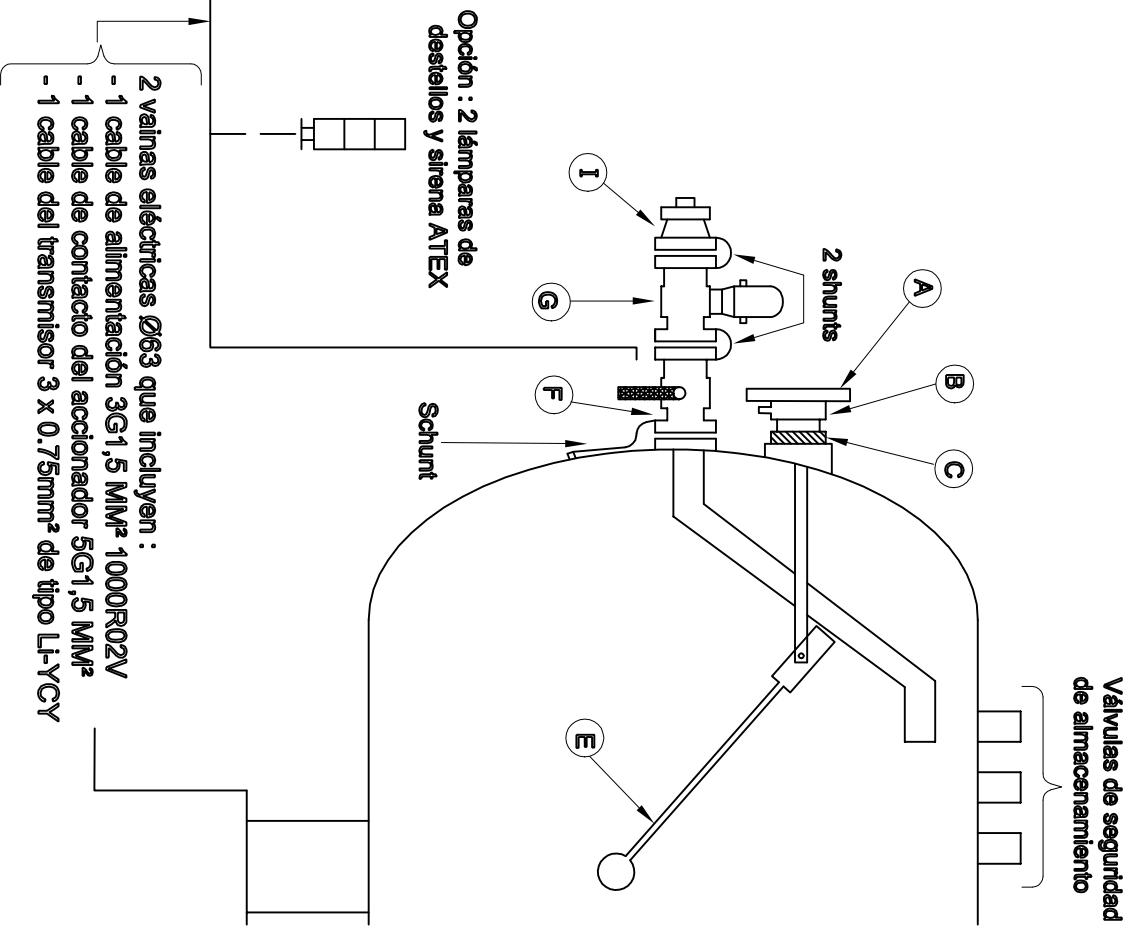

ATENCIÓN : Para cualquier pedido, tenga en cuenta las características precisas de la brida del indicador de nivel existente (C) incluidas las fotos. Controle la posición de la empuñadura de la válvula de llenado.